

Table GD

Indhold

1	Tavle data	201.2
2	Tavle GD	201.3
3	Tavle GD	201.4
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		


Informationsblad

Tavle GD
 IP 54
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz
 Mørkestrøm: 50 A
 kortsl. besk.: 50A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 6kA

Måling
 Dato: 01-06-2021
 Spænding: 228/395 V 50 Hz
 Drejefelt: CCW
 Belastningsstrøm: ____ A
 IKp-p: ____ kA
 IKp-pe: ____ kA
 Zp-p: ____ m Ohm
 Zp-n: ____ m Ohm
 Zp-pe: ____ m Ohm

Ikmax/min beregnet
 Dato: ____-____-____

IKmax: ____ kA
 IKmin: ____ kA

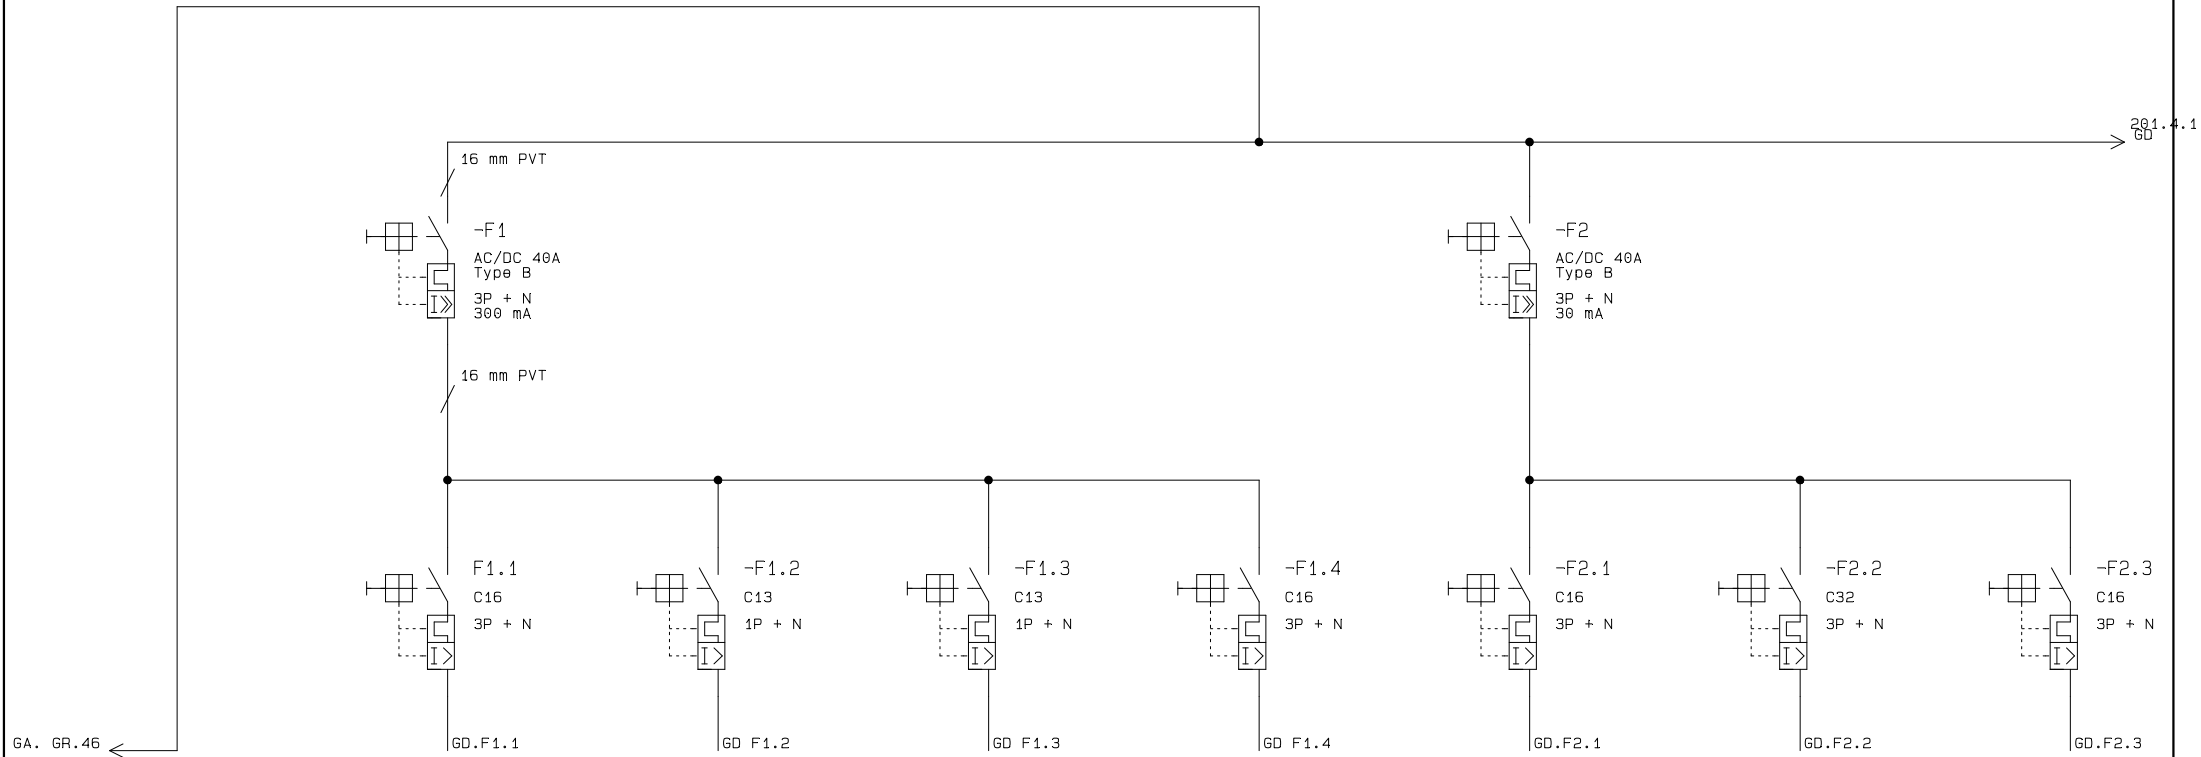

Forsyning fra
Tavle GA
Gr. 46

Vacuumløftere
Rundbord-holder
sealpack

Metald.
+Tjekvejer
Multivac

Etikettetmaskine
sealpack

Dåse over linie
RE25

Detail palletering

Disp.

Køl
multivac og
Ny multivac

Kabel Type
5G16 Noik

Kabel Type
5G2,5 NOIK

Kabel Type
5G2,5 NOIK

Kabel Type
3G1,5 NOIK

Kabel Type
5G2,5 NOIK

Kabel Type
5G2,5 Noik

Kabel Type

Kabel Type
5G2,5 NOIK

Kabel nr.
GA 873

Kabel nr.
GD 1120

Kabel nr.
GD 1214

Kabel nr.
GD 1119

Kabel nr.
GD 402

Kabel nr.
GD 1487

Kabel nr.

Kabel nr.
GD 1117

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
28 meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

1

2

3

4

5

6

7


8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri
Kunde: Nørager Mejeri
Side titel: Tavle GD
Side reference:
Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR
Godk.: MR
Sidst udskrevet: 08-03-2022
Sidst ændret: 07-10-2021

Sags nr: 913309
Projekt rev:
Side rev:
Side 201.3 af 230.3
Antal brugte sider: 151

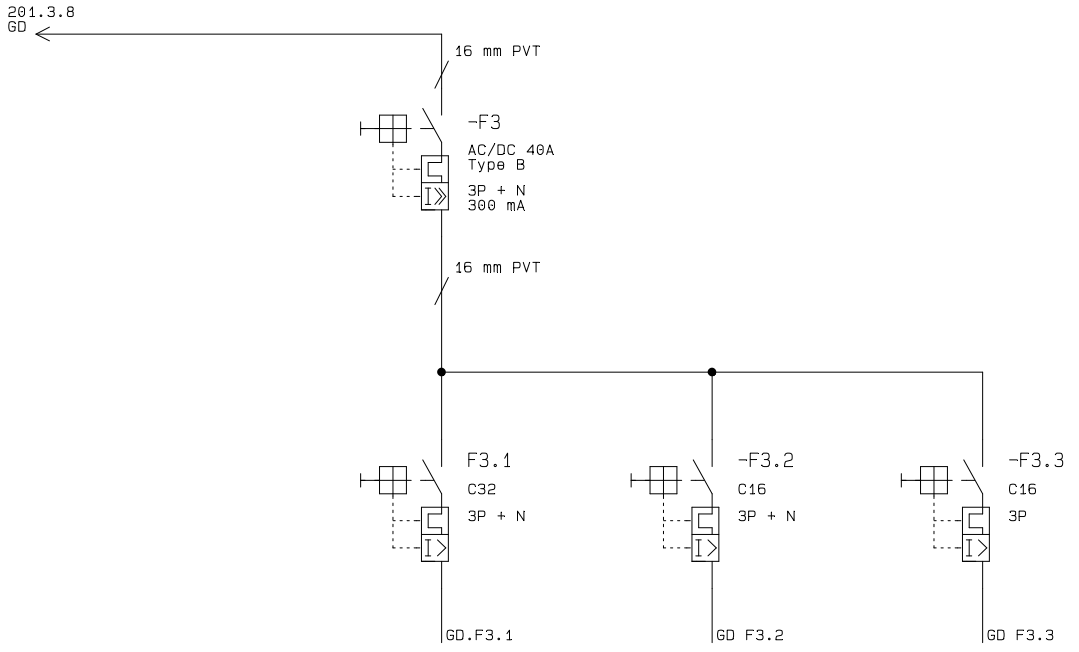

Forsyning fra
Tavle GA
Gr. 46

Multivac

Bånd-Tjekvejer
Tiket-Rundbord

Vandvarmer

Kabel Type
5G16 Noik

Kabel Type
5G6 NOIK

Kabel Type
5G2,5 NOIK

Kabel Type
5G2,5 NOIK

Kabel nr.
GA 873

Kabel nr.
GD 1115

Kabel nr.
GD 1116

Kabel nr.
GD 844

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

Kabel Længde:
_____ meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri

Kunde: Nørager Mejeri

Side titel: Tavle GD

Side reference:

Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR

Godk.: MR

Sidst udskrevet: 08-03-2022

Sidst ændret: 04-06-2021

Sags nr: 913309

Projekt rev:

Side rev:

Side 201.4 af 230.3

Antal brugte sider: 151