

# *Table HBA*

## Indhold

<b>1</b>	<b>Tavle data</b>	<b>110.2</b>
<b>2</b>	<b>Tavle HBA</b>	<b>110.3</b>
<b>3</b>	<b>Tavle HBA sektion 2</b>	<b>110.4</b>
<b>4</b>	<b>Tavle HBA sektion 3</b>	<b>110.5</b>
<b>5</b>	<b>Tavle HBA sektion 4</b>	<b>110.6</b>
<b>6</b>		
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>		
<b>10</b>		
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>13</b>		
<b>14</b>		
<b>15</b>		
<b>16</b>		
<b>17</b>		
<b>18</b>		


# Informationsblad

Tavle HBA  
 IP 44  
 Mærkespænding: 230/400V 50 Hz  
 Mørkestrøm: 250 A  
 kortsl. besk.: 250A/g1  
 Indstillingsværdi: 250 A  
 Systemjord: TN-S  
 IKmax: 15kA

Måling  
 Dato: 15-01-2020  
 Spænding: 234/408V 50 Hz  
 Drejefelt: CCW  
 Belastningsstrøm: \_\_\_\_\_ A  
 IKp-p: 5,8 kA  
 IKp-pe: 3,5 kA  
 Zp-p: 70,1 m Ohm  
 Zp-n: 64,5 m Ohm  
 Zp-pe 65,7 m Ohm

Ikmax/min beregnet  
 Dato: 15-01-2020

IKmax: 6,8 kA  
 IKmin: 2,3 kA

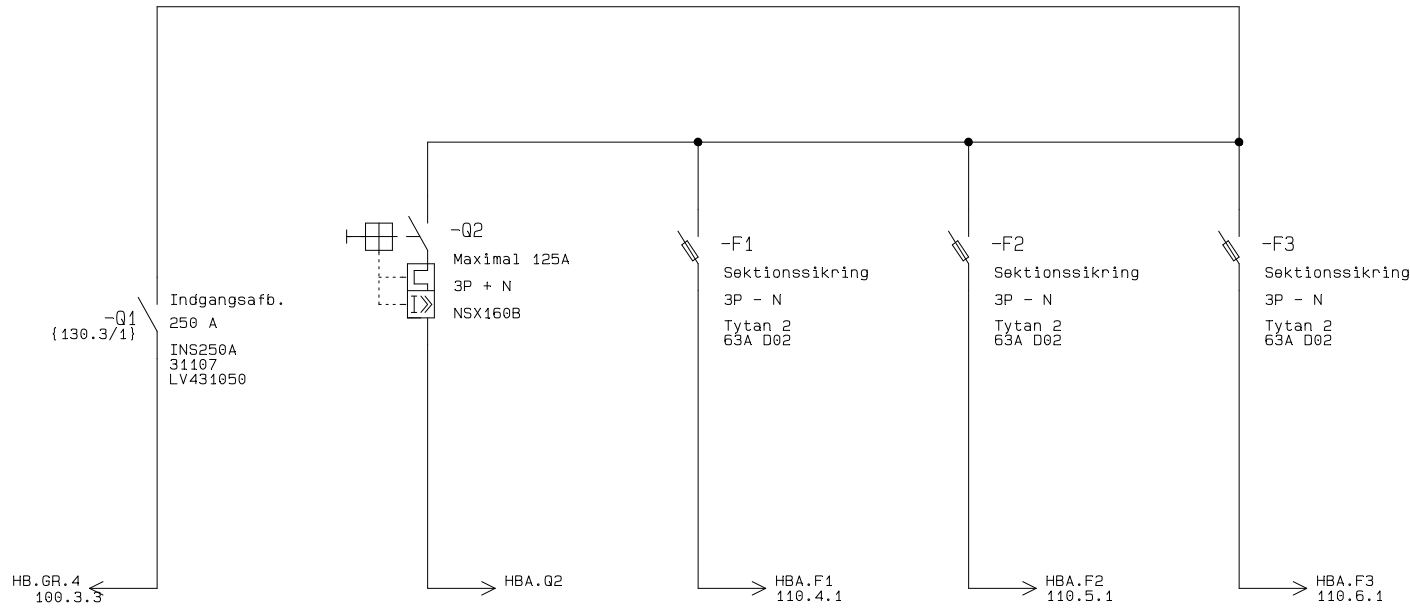

Forsyning fra  
Tavle HB  
GR.4

Luftkompressor  
container

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Kabel nr.  
HB 514 +  
Pe 1647  
Kabel Type  
4x150 Alu +  
16240 Alu  
Kabel Længde:  
\_\_\_\_\_ meter

Kabel nr.  
HBA 1393.1 +  
HBA 1393.2  
Kabel Type  
4x95 Alu +  
1695 Alu  
Kabel Længde:  
\_\_\_\_\_ meter

1

2

3

4

5

6

7

8




Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri  
Kunde: Nørager Mejeri  
Side titel: Tavle HBA  
Side reference:  
Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR  
Godk.: MR  
Sidst udskrevet: 08-03-2022  
Sidst ændret: 07-10-2021

Sags nr: 913309  
Projekt rev:  
Side rev:  
Side 110.3 af 230.3  
Antal brugte sider: 151



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle HBA sektion 2	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 08-12-2020	Side 110.4 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151

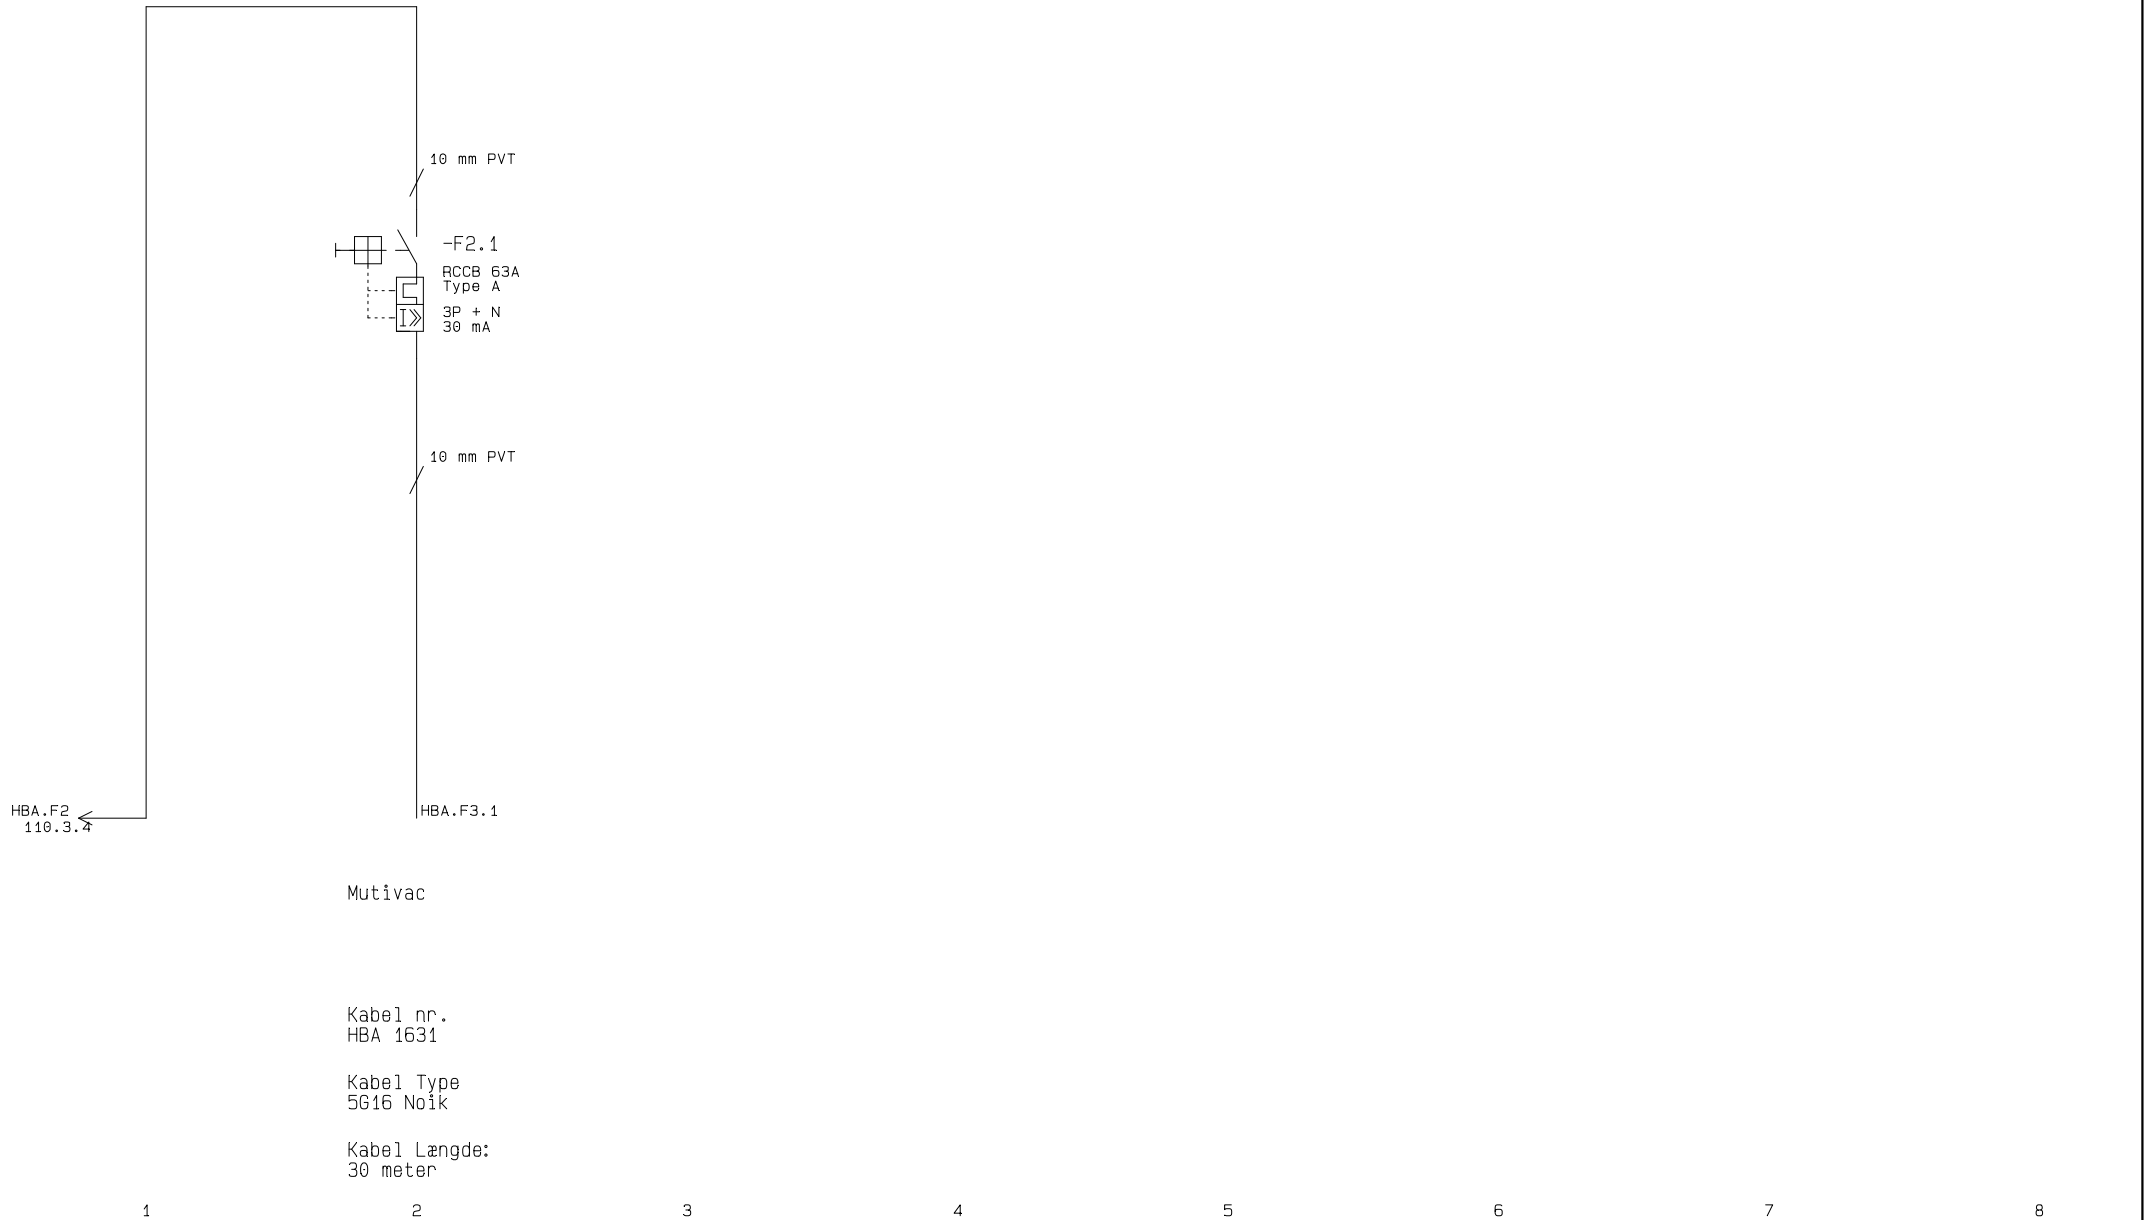

Mutivac


Kabel nr.  
HBA 1631

Kabel Type  
5G16 Noik

Kabel Længde:  
30 meter



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle HBA sektion 3	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 08-12-2020	Side 110.5 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151

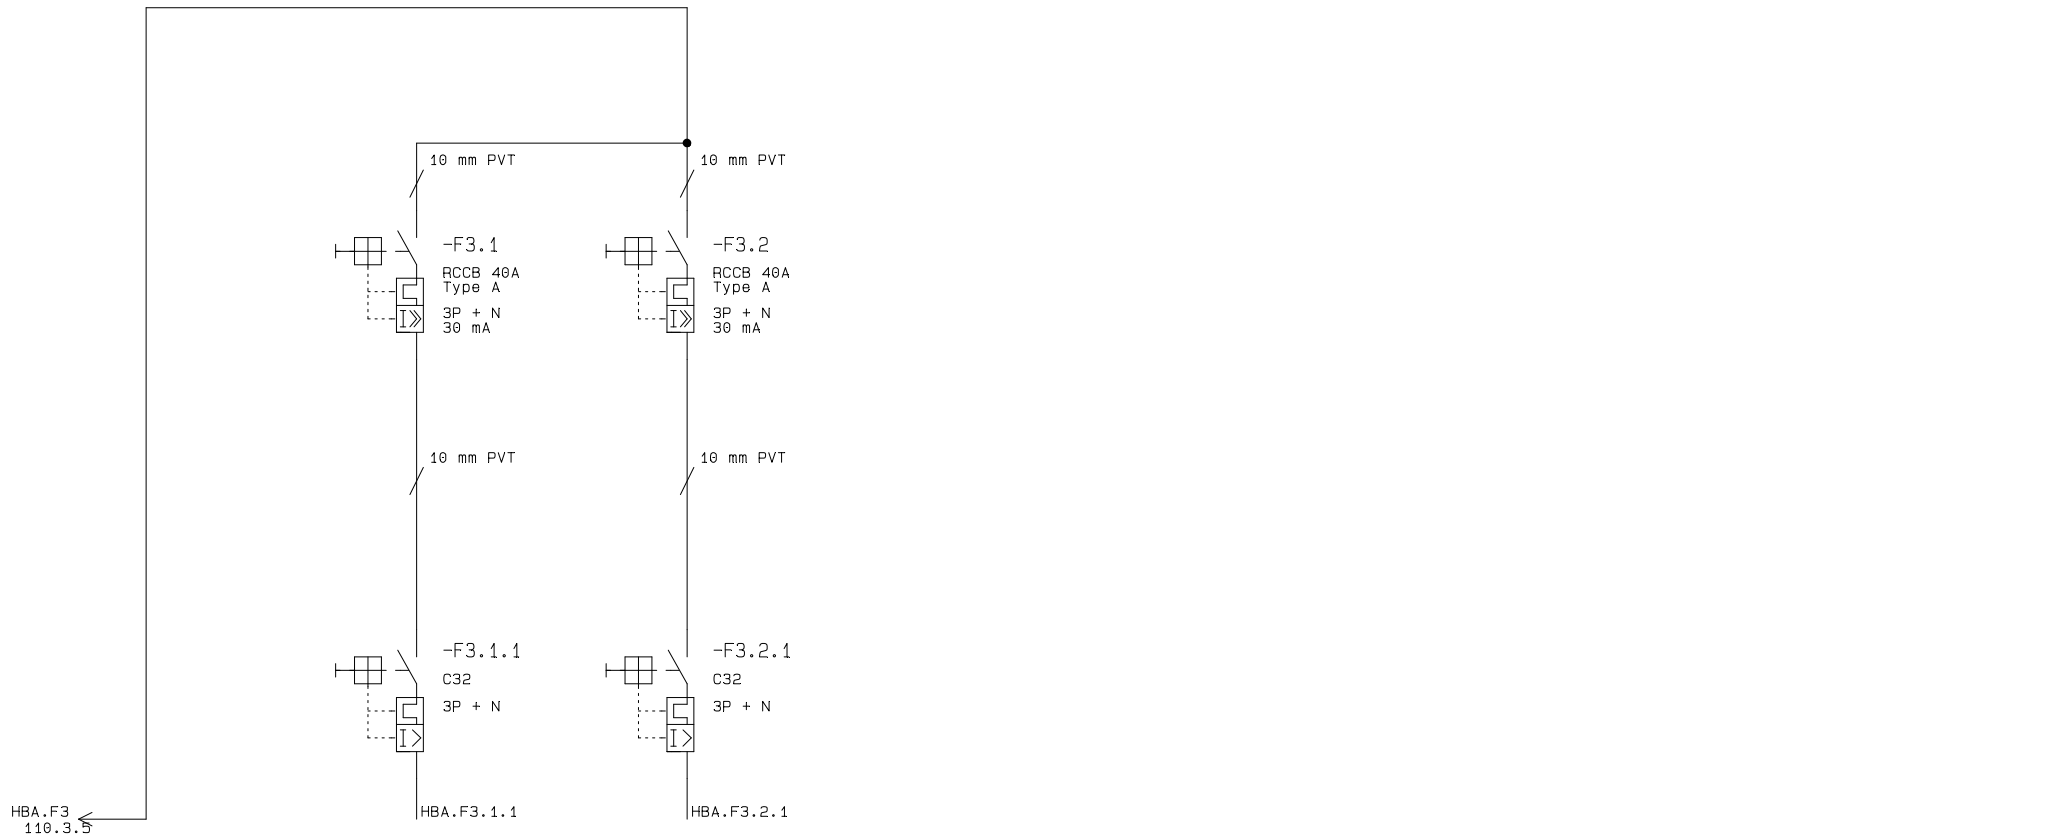

Værktøjsvasker 1

Værktøjsvasker 2

Kabel nr.  
HBA \_\_\_\_\_ +  
HBA \_\_\_\_\_ J  
Kabel Type  
5G6 Noik

Kabel nr.  
HBA \_\_\_\_\_ +  
HBA \_\_\_\_\_ J  
Kabel Type  
5G6 Noik

Kabel Længde:  
\_\_\_\_\_ meter

Kabel Længde:  
\_\_\_\_\_ meter

1

2

3

4

5

6

7

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri	Konstr.: MR	Sags nr: 913309
Kunde: Nørager Mejeri	Godk.: MR	Projekt rev:
Side titel: Tavle HBA sektion 4	Sidst udskrevet: 08-03-2022	Side rev:
Side reference:	Sidst ændret: 08-12-2020	Side 110.6 af 230.3
Side reference beskrivelse:		Antal brugte sider: 151