

Table HE

Indhold

1	Tavle data	220.2
2	Tavle HE	220.3
3	Tavle HE Bygningsinstallation	220.4
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		


Informationsblad

Tavle HE
 IP 44
 Mærkespænding: 3x400V+N+PE 50 Hz
 Mørkestrøm: 250 A
 kortsl. besk.: 250 A
 Indstillingsværdi: 250 A
 Systemjord: TN-S
 IKmax: 15 kA
 IKmin: 0,6 kA

Måling
 Dato: 18-08-2020
 Spænding: 234/405 V 50 Hz
 Drejefelt: _____
 Belastningsstrøm: _____ A
 IKp-p: 7,41 kA
 IKp-pe: 1,97 kA
 Zp-p 53,7 m Ohm
 Zp-n 45,5 m Ohm
 Zp-pe 116,9 m Ohm

Ikmax/min beregnet
 Dato: 18-08-2020

IKmax: 9,0 kA
 IKmin: 1,8 kA

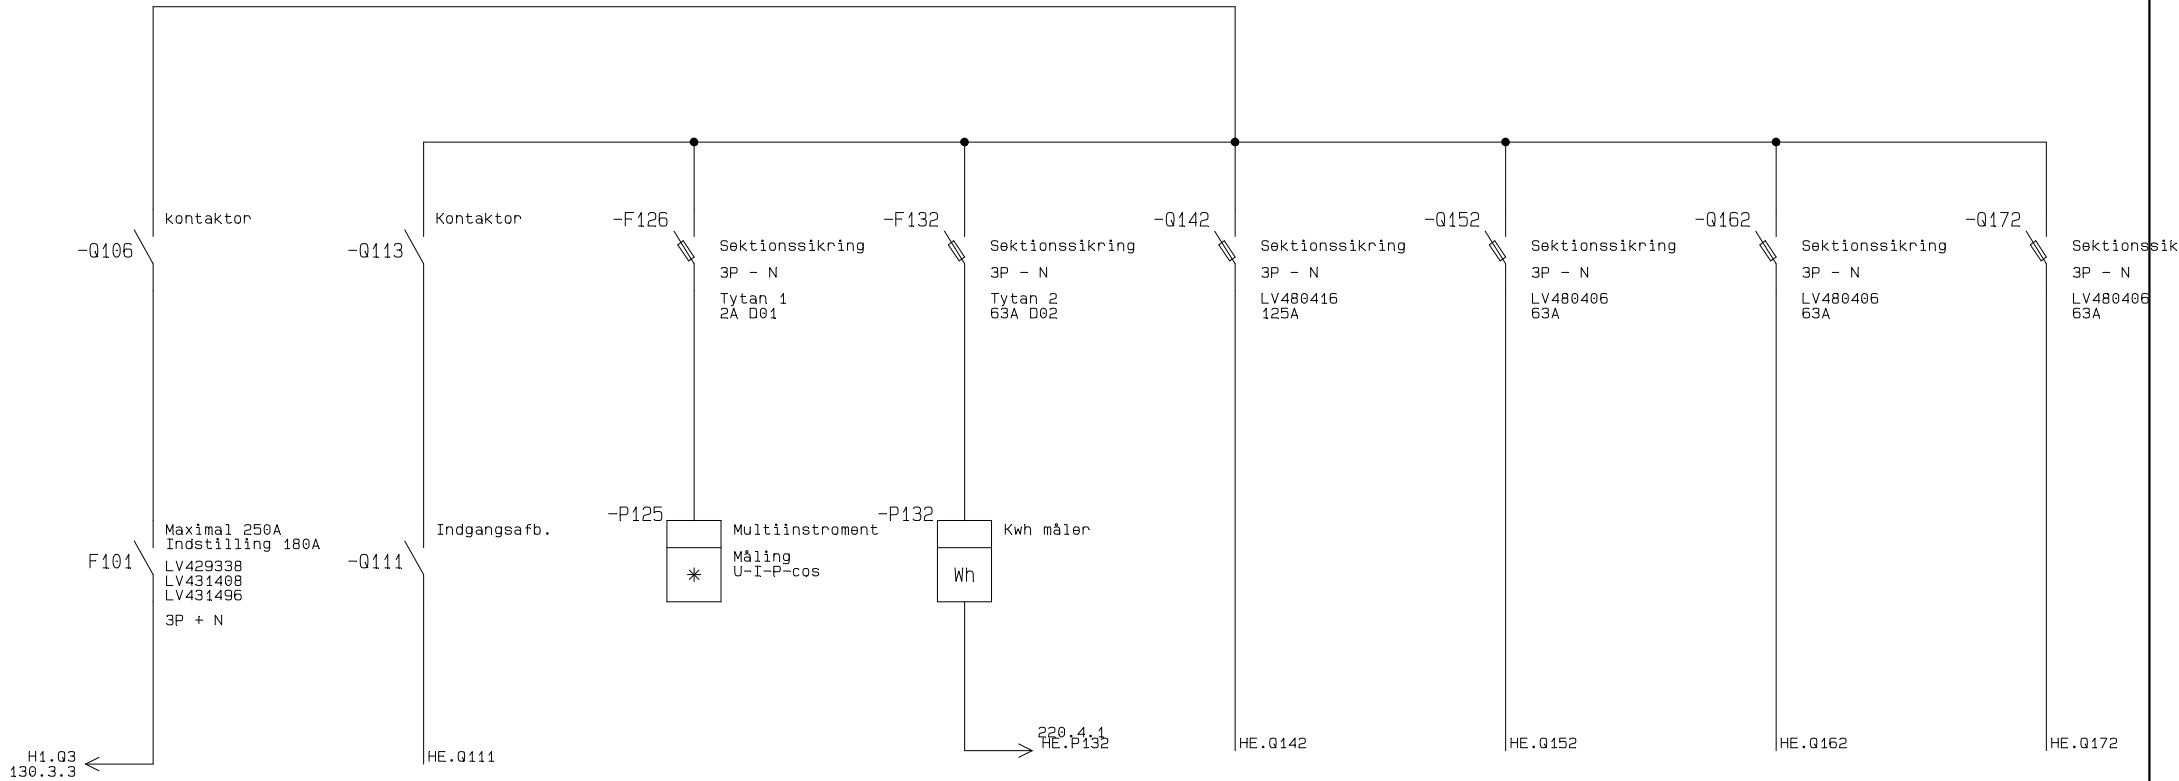

Forsyning fra
Tavle H1 Q2

Kabel nr.
H1 1665.1
H1 1665.2
H1 1665J

Kabel
2//4x240 Alu +
1G240 Alu

Kabel Længde:
255 meter

1

Nødgenerator
Kedelcentral

Kabel nr.
W-HE/generator

Kabel type

Kabel Længde:
32 meter

2

Multimeter
tavle front

3

Bygningsinstallation

4

Sektionsafbryder
maskindel

5

Forsyning Tavle A2
WPU

Kabel nr.
W-HE/A2 forsyning

Kabel Type
5G16 Noik

Kabel Længde:
_____ meter

6

Tavle A3
Gaskedel

Kabel nr.
W-HE/A3 forsyning

Kabel Type
5G16 Noik

Kabel Længde:
_____ meter

7

Tavle HEA
Spildevands-
anlæg

Kabel nr.

Kabel Type
5G16 Noik

Kabel Længde:
12 meter

8



Projekt titel: Enstregdiagram Nørager Mejeri

Kunde: Nørager Mejeri

Side titel: Tavle HE

Side reference:

Side reference beskrivelse:

Konstr.: MR

Godk.: MR

Sidst udskrevet: 08-03-2022

Sidst ændret: 03-12-2021


Sags nr: 913309

Projekt rev:

Side rev:

Side 220.3 af 230.3

Antal brugte sider: 151

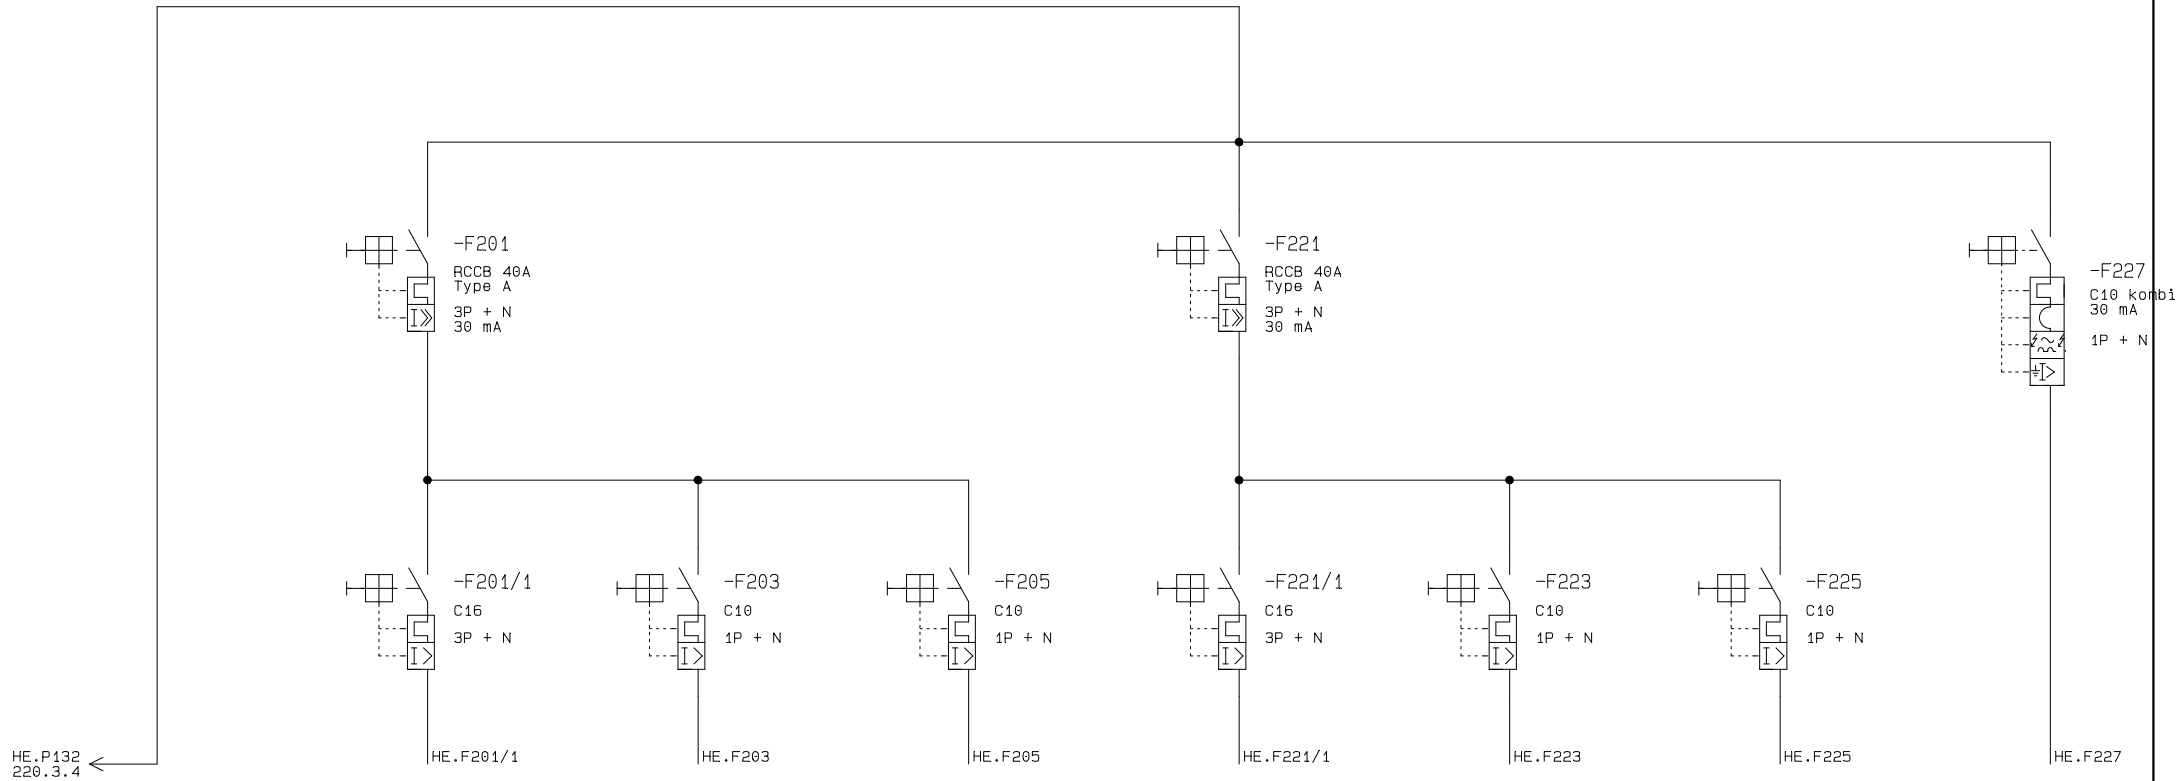

HE.P132
220.3.4

Sektionsafbryder
F132

Kombi stik
kedelrum

Kabel nr.
HE 1666
HE 1670

Kabel Type
562,5 Noik

1

Lys kedelrum
Lys spildevand
Lys teknikrum
Afb. lysstyring

Kabel nr.
HE 1660
HE 1661
HE 1662
HE 1663
HE 1667

Kabel Type
561,5 Noik

2

Disp. kWh måler
stikk. kanal
Teknikrum

Kabel nr.
HE 1683

Kabel Type
361,5 Noik

Kabel Længde:
12 meter

4

Kombi stik
spildevandsrum

Kabel nr.
HE 1685

Kabel Type
562,5 Noik

Kabel Længde:
15 meter

5

Udv. Lys
kedelcentral

Kabel nr.
HE 1664

Kabel Type
562,5 Noik

Kabel Længde:
16 meter

6

kloankpumper
udv. ved
kedelcentral

Kabel nr.
HE 1680

Kabel Type
761,5 Noik

Kabel Længde:
_____ meter

7

EDB stikk.
Rack 10
Teknikrum

Kabel nr.
HE 1673
HE 1679

Kabel Type
361,5 Noik

Kabel Længde:
10 meter

8